


# ROZVÁDZAČ ZAPUSTENÝ DZ430-2403 EI30 -KRYTIE IP 40/IP20

šxvxhl 510x550x240 mm  
 PRIVOD ZDOLA  
 VÝVODY ZDOLA + ZHORA  
 $P_i = 15\text{kW}$   
 $\beta = 0,7$   
 $P_s = 9,5\text{W}$   
 $I_{km} = 3,93\text{kA}$ ,  $i_p = 6,91\text{kA}$

ROZVODNÁ SUSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TNC-S  
 OCHRANNÉ OPATRENIA PRED URAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41.  
 ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ ,KRYTMI.  
 OCHRANA PRI PORUCHE BUDE SAMOCINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE A OCHR. POSPÁJANÍM  
 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRUĐOVÝM CHRANICOM

SCHEMA:

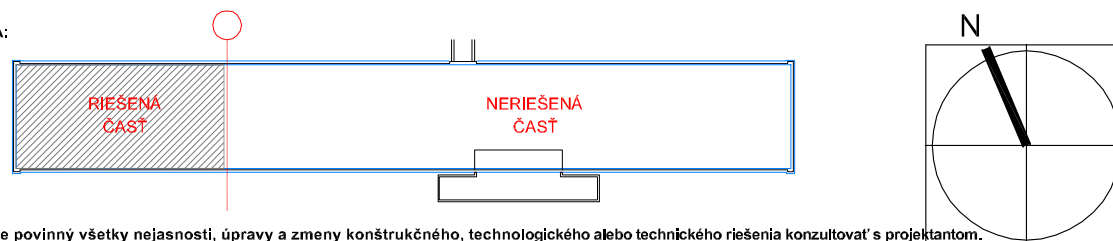

Zhotoviteľ je povinný všetky nejasnosti, úpravy a zmeny konštrukčného, technologického alebo technického riešenia konzultovať s projektantom.  
 Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za úpravy a zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

## designers, s.r.o.

sídlo (fakturačná adresa) : Tatranská Lomnica 531, 059 60 Vysoké Tatry  
 ateliér (doručovací adresa) : Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov  
 peter.steinliger@stonline.sk / 00421 903 603 796

Autor:	Ing. arch. Peter Steinliger	dátum	10/2012
Spracovateľ:	Designers, s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov	formát	12xA4
Zodpovedný projektant:	Ing. Jozef Ruščák	mierka	----
Projektant:	Ing. Jozef Ruščák	stupeň / druh PD	DRS
		číslo zákazky	120802
Objednávateľ:	UPJŠ Košice, Šrobárová 2, 04180 Košice	stavebný objekt	SO 01 VLASTNÝ OBJEKT

Názov dokumentácie:


**MODERNIZÁCIA PRIESTOROV PRE VEDCKO-VÝSKUMNÉ ÚČELY  
 V OBJEKTE PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UPJŠ, JESENNÁ 5, KOŠICE**

Dok.: Obsah výkresu:  
**E ROZVADZAČ RS4**

Číslo zakázky	Fáza	Typ dokumentu	Stavebný objekt /lokality/	Profesia	Identifikácia spracovateľa	číslo /rok,mesiac/	podlažie /deň/	Rev.
120802	DRS	PR	03	E-SI	HZ	C 0 0 1	++	A

# E08

č.výkresu:

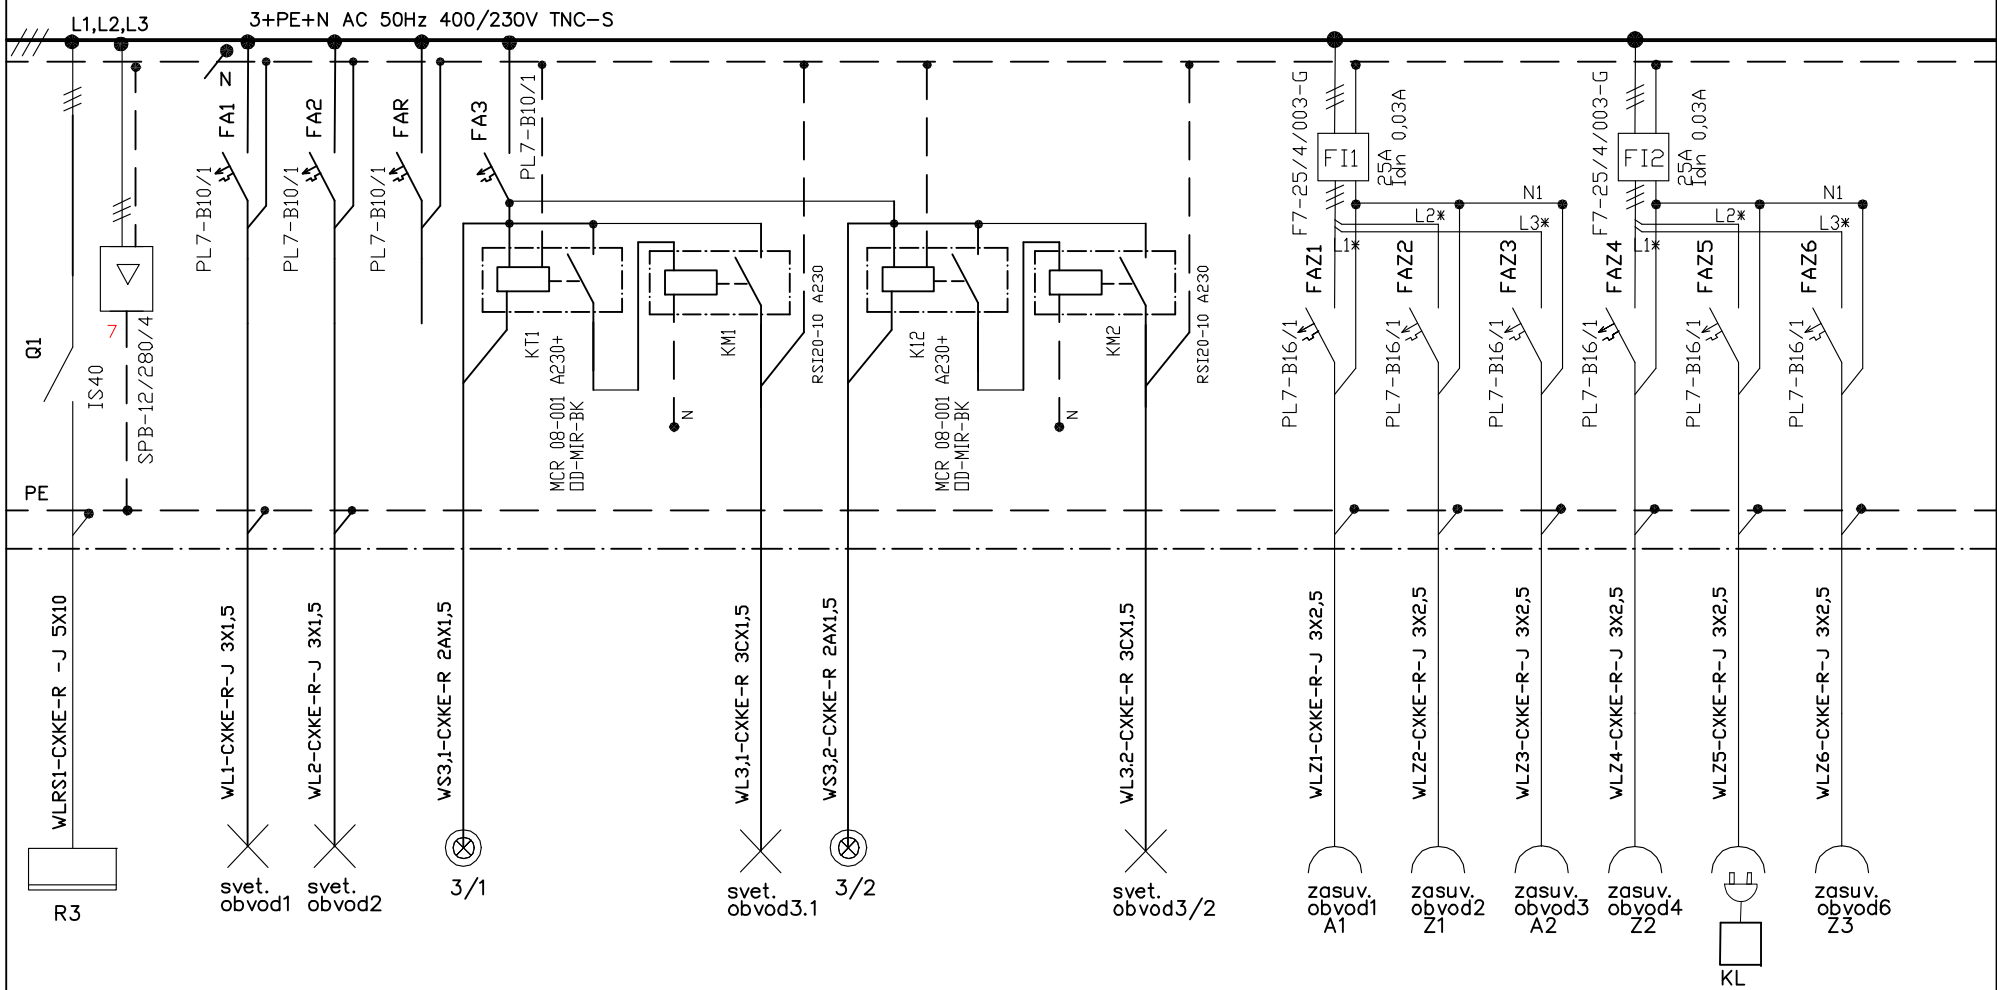

Z		Ing. Ruščák	Dátum: 10/2012
			Zprac: Ing. RUŠČÁK
			Kontrol: Ing. RUŠČÁK
Zmena	Dátum	Meno	Zodp. proj: Ing. RUŠČÁK

**STAVBA:** MODERNIZÁCIA PRIESTOROV PRE VEDECKO-VÝSKUMNÉ ÚČELY V OBJEKTE PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UPJŠ, JESENNÁ 5, KOŠICE  
**DIEL:** E5-ELEKTROINŠTALÁCIE-SILNOPRÚD

Názov	ROZVADZAC RS4
Zákazka:	120802
Stupeň:	REALIZAČNÝ PROJEKT

E-08	
listov	3
list	2



Z		Ing. Ruščák	Dátum: 10/2012	STAVBA: MODERNIZÁCIA PRIESTOROV PRE VEDECKO-VÝSKUMNÉ ÚČELY V OBJEKTE PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UPJŠ, JESENNÁ 5, KOŠICE	Názov	ROZVADZAC RS4	E-08	
			Zprac: Ing. RUŠČÁK		Zákazka:	120802		listov
			Kontrol: Ing. RUŠČÁK		DIEL: E5-ELEKTROINŠTALÁCIE-SILNOPRÚD	Stupeň:	REALIZAČNÝ PROJEKT	list
Zmena	Dátum	Meno	Zodp. pro: Ing. RUŠČÁK					